

ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

- СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ
ОДНОГО ПОСТАВЩИКА – GENERAC POWER
SYSTEMS, INC.

SYSTEMS - GENERAC POWER
 0000000000. 0000000000 0000000000 0000000000

- ПЕРЕДАТОЧНЫЕ КЛЮЧИ,**
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПАНИИ GENERAC POWER
SYSTEMS. 20000000000 00 0000
 0000 0 0 0000000000 – 00 0000 000
 000000000000000 000000000 000000000
GENERAC POWER SYSTEMS. &000 00
 0000 000 0000000 00 000 0000000000 –
 000 00000000 00000000000000 00 00000 ,
 000000000000 0000 0 00000 000 ,
 000000000000000 000 000000 00 0
 0000000 0000 00000 00 00 0000000
 000000 00000 0 00 0 0000000000 000000
 00 000000000000 0000000000

CENITRAC®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SG070

Технические характеристики генератора

(...4-...
%...
!...-...H
!...-...H
& ...<3,5%
-...6 6...
...6...
... (TIF)...<50
2...
...
... (3 6...).12 ...
2...5...
...
, 6...2...
3... (...
...
...).100%
%...
...
...
... "...
...: ...
... **NFPA 99, NFPA 110.** ...
...
... **ISO8528-5, BS5514, SAE J1349, ISO3046** ...
DIN6271.

Регулятор напряжения

(...7 6...
%...3 6...
)...±1/4%
&...
...#...
...H-100
).../
)...
...6 6...

Особенности конструкции генератора

- &...
...
▪ ...
▪ 2...8... 120% ...
40% ...
▪ !...-...H, ...150%
▪ #...
...6 6...

Технические характеристики двигателя

!...Generac
, ...V-...
7...10
)...8...6,8 ...
#...
... (.../...).3,55 (90,17)
9...
(...).4,17 (106)
-...6 6...9:1
%...
...
%...
...5...
(... +...)

Технические характеристики регулятора нагрузки двигателя

(...: ...
...
...! ...
...
...±0,25%
#...
...
!...
... GenLink®.

Смазочная система двигателя

, ...; ...
, ...
6...2...
...
*...6 ... (5,67 ...)

Охлаждающая система двигателя

(...5...
#...
...% ...
)...
...
3...
...558 ...
...
...
...1500 #, 240 #

Топливная система

(00
00000 0.....200000000 000,
0000 00000000,
00000000 0000000
-00 000000.....% 0 00000 0 00
#0000000
00000 00 00000 000.....%000000000
%00000000 0000000000
00000 0..... %000000000
)0 0000
00 000000 00000 0.....127-356 00,
5-14 00 00 00.0000 0

Электрическая система

500 000
000000000 000000000000
0000 00000000 0000.....12 #, 30 \$
%00000000000 000 0000
00000 00 0
0000000 0000.....12 #, 2 \$, 10 \$
)00000000000
0000000 000.....+000000 24F,
525CCA
%0000 00 00000 0000012 #

Параметры панели управления

- 3#\$ <*(') *9%()&< ' 9 = - 3 !%2 . *4 2 *) *3\$ 1 (% . *30 1 > ! * 2 & -\$5\$! 4:
 - 0000 00000 (00 6000)
 - -00660000000 00 000000
 -)00000 00 000 00000 (0#-\$)
 - %0000000 0 0000000
 - #000 00 000
 - !000000 00000000 00000
 - (00000000000 0000000000 00 000000000
 - %000000 0000000 00 00 00000000
 - 00 000000 000000
 - 200 0 000000 00000 0000
 - 00000 0000 00 000000000 00
 - 000000000
 - 000000000 00 0 00000000000000
 - 0000000 (000000 00 0000000)
 - #0 00 0 000000000000000
 - 0000000 0000000
 - %0000 0000 (00 6000)
 - , 0 00000 (0#0)
 - %000000 00000000000000000 00 0000
 - 0000000 00 000000 000000 0
 - 00000000000 0 000 000000
 - 0 000000 00000
 - 30 000000 000000
 - #0000 0 0000
 - %000000 00000000 00 00 000000
 - 000000000000 0000000000 00 000000000
 - 200 0 000000 0000000000
 - 000000 0000 00 0000000000 00
 - 000000000
 - %0000000 0 000 00000000000000 000
- #00() *00 ! * ?00 -7 !!
 - ?000000 I²T 00 00 00000 00000000000 00 000 60000000 0000000000 000 000000 0
 - 000000000 00 00 00000
 - \$ 000 00 0000000 00
 - 200000000000000 6000000 0 0000000000000000 00 000 0 0000000
 - 3 000000 00000 00000 00 000 0000000000000000 00 0000
 - %00000000000 0 0000000000000 0 0000000 Generac 00000000 HTS
 - #000000000 6000000 0000000000000 000 000 000 000
 -)00000000000 00000000 0 0000000 0 000 0000000000000 000
 - 2000 RS232 00 00000 0000 GenLink[®]
 - 2000 000000000000 00000000000 RS485
 - \$000000000 0 000 0 CANBUS
 -)0000 000 000000000 0 0000000 0 000000 000 00000 0000 00000000 000 00 000 0
 - 00000 00000
 - 300000000 000000000000 00 -40⁰% 00 70⁰%

&00000000000 00000000 00 000000000 -)0000 000 0000 000000: 2000000 000 00 0000000
0 000 00000 000000000000000 00 00 0000000 0000000000 00 0000 000 000000000000 0000 . 200
000000 0000000000 00 00000000000 0000 0000000 0000000000. (#00 000000000 000 0000000000000000
0000 00000 000 000000000000 BS5514, ISO3046, ISO8528 0 DIN6271).

Выходное напряжение генератора при частоте 50 Гц

** 00000000 000 0000000000000000 000000 0000 0000 0000000000 0000000000000000 :) 0 000 0000000000 000000
 0000 0000 0000000000 00000000000000 00000000 0000000000000000 00000000 0 0000 000 000 000000000000 0000000000.
 2000000000 0000000000 00 00000000 000 0000 70% 00000000 0000000000 000 0000000000000000 00 000 000000000000 0000000000.
 0000 0000 0000000000 00000000000000 00 250 0000 00000000000000. & 000 000 0000000000000000 000 100% 000000
 0000 0000 0000000000 00000000000000 00 00000000 000 000 250 0000 000.
 00000000 000 0000000000000000 000000 0000000000 1 66437(S)0151172962514354058(0)556(0)52107R9/R 11f 9.7

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ

SG070

- ?000000 0 000000000000 000000 00 00 000000 000000000000 0000000000 00 0000000000
- ?000000 0 000000000000 000000 00 00 00000000 000 00 0000000000 00 0000000000
- ?000000 0 000000000000 000000 00 00 00000000 00 000000 000000
- ?000000 0 000000000000 000000 00 00 000 000000 0000000000
- &000000000000 00000000 0000000000 0 00000000 (000000000 00000000 0 000000 0000)
- 0000000000 00 000 00 000 0 000000
- 0000000000 00 000 00 0000000000 000000 000000000000
- &00000000 00 0000000000, 00000000 000000 00 00 0000
- 50000000 00000000 000000000000
- ;000000 0 00 00000000 0000000000 00 00000 00 0 0? 00000 /000000
- :000000000000 00000000000 0 00000000 0 00000000 00000000 000000000000
- %00000000 0000000000 000000 0
- #00000000 000000 00 000000 000 (000000000 000 0 00000 0000000000)
- +0 000 000000000000 00 000000 00 00 000000 00 000000000 00000000 0
- +0000000000 00000000000000 0000 000 000 00000000 000000 0000000000
- -0 000 000000000 000000 00000000
- 2000000 00000000 000000 00000000
- #0 00000000 00 000000000000 00000 0000
- %00000000 0000000000 00000000 , 00000000000 12 # 000000000000
- &0000000000 00000000
- 5000000 000000 00000
- 200 0 00000 00000
- :0000000000 000000 0000 0000000000 0 00000000

ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- **Варианты вспомогательных элементов системы охлаждения**
 - 200000000000 00000000 000 0000000000
 - 000000 00000 0000000000 00 0000000000, 208/240 #
- **Варианты вспомогательных элементов топливной системы**
 - +0 000 000000 000 000000
 - &0 00 0000000000 00000 00000000
 - 3 0 000 000000 00000000 000000 0 0 0 00000000000000 00000000000000
- **Варианты вспомогательных элементы выхлопной системы**
 - *00000 0000000000 00000000 00000000 00 00000000 00 000000 00000
- **Варианты вспомогательных элементов электрической системы**
 - 000000 00000 0000000000 000000 00000000
 - 2 \$ 000 00000 000000 00 0 00 00000000 00000
- 10 \$ 000 00000 000000 00 0 0 00000 0000000000 00 00000000 00000
- **Варианты вспомогательных элементов генератора переменного тока**
 - 0 0000000000 00000000 00000000000 000000000000 0000 00 130 0#\$, 000 00000000
 - 000000 00000 00000000 00000000000 00000000000000 00000
 - & 0000000000 00000000000 000000 000000000000 00000000000000 00000
 - &000 00 0 000000 000000 000 00000
- **Варианты пультов управления**
 - 70600 0 00000000000 H100 (!00000000 0172110SBY)


Варианты дополнительного оборудования

- \$ (GTS HTS)
- 21
- 3
- ,
-
- +5
- 0
- -
- GenLink®

3

Варианты корпусов

- #
- ;
- \$
- #

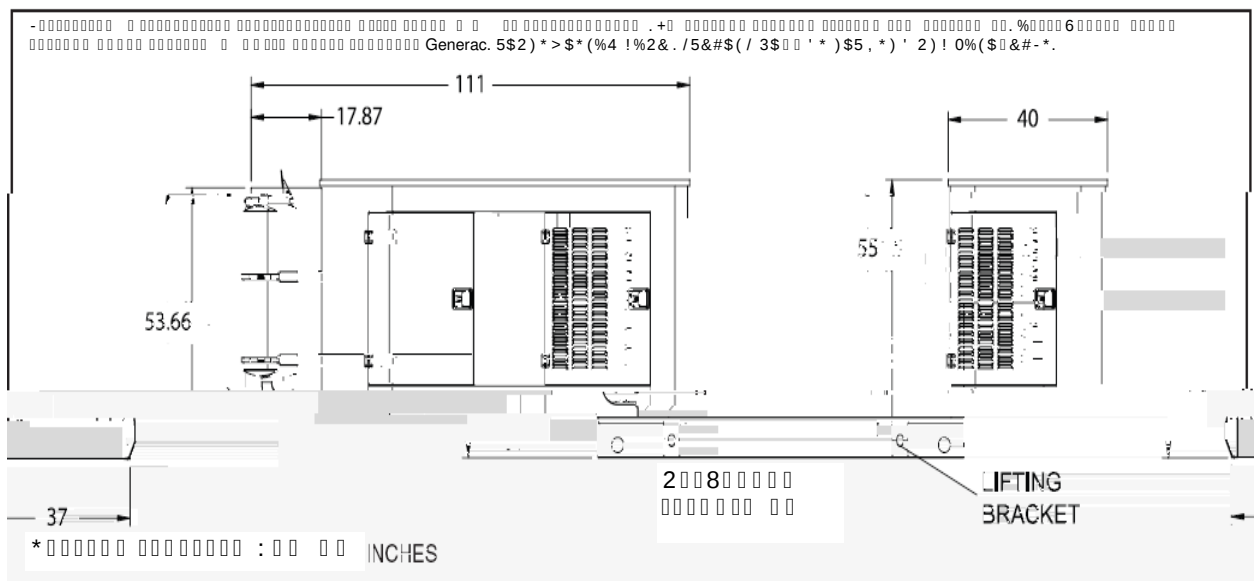

Generac Power Systems, Inc. • S45 W29290, 9 59, #, # 53189 • generac.com

