

SG060

ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

00000000 00 000000 00000000 00000

00000000 00000000 0000 00000000

60 кВА, 50 Гц, 3 фазы

48 кВА, 50 Гц, 1 фаза

00000000 00 0

000000000000000000


00000000 00000 00000

000000000000

000000000000000000

60 кВА, 50 Гц, 3 фазы

48 кВА, 50 Гц, 1 фаза

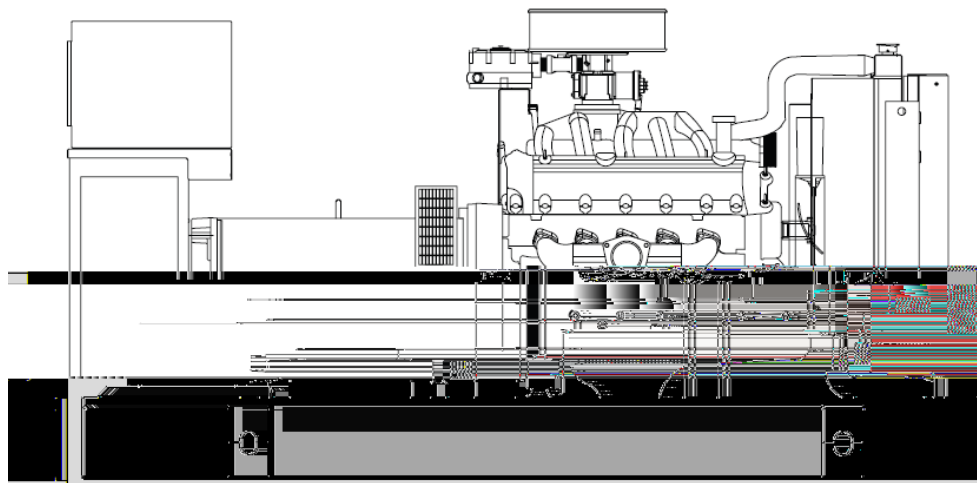

ДВИГАТЕЛЬ И ГЕНЕРАТОР GENERAC 6,8GN

00000000 000 00

0 0 0 000000

000 000000 0

Особенности конструкции

■ ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И ИСПЫТАНИЕ С ЗАНЕСЕНИЕМ СЕРИЙНОГО НОМЕРА В КОМПЬЮТЕР

— 00 000000 00 00000000 00000000
00000000 Generac 000000 00000
0000 0000000000 0000000000 00000000
0 00000000 0000000000. ! 000 000 00
0". #0000000000 000 0 000000 00 00
0000000000 000000000000 00000000
0000000000, 000000000000 0000 00 0
0000000000 000000, 0000000000 0000 00
000000000000, 0 000000 0000000000 00 0000
00 00 000000 000000000000 CSA, NEMA,
EGSA 0 00000000 — 00000 00 0000000000
00 00000 0 0000000000 GENERAC
POWER SYSTEMS 0 00000000 00 0 0
0 00 00 000000000000 00000000 0000
0000000000.

○ КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

- ✓ !00000000 0 000000000000 0000 0000
00000000 0000 00000
- ✓ !00000000 00 00000 00 00000000

- ✓ !00000000 00 000000000000000000
00000000
- ✓ \$0000000000 0000000000 0000000000
NEMA MG1
- ✓ !00000000 000000000000 0000000000
0000 0 0
- ✓ !00000000 00 0000000000 000 00000000

■ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЦИФРОВОЙ КОМПЕНСИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР НАПЯЖЕНИЯ.

% 00000000 00000000
00000000 0000 0 000 0000000000
0000000000 0 000 000000000000 00 000
00000000 Generac. &00 0 00000000 000
0 ' % () & *) * \$ + !) & # \$! * 00 0000000000
0000 0 0000000000 0 , \$ - % ! , \$. / 0 1
% 2 & % & 0 0 & % (/ 3 # ! + \$ (* . 4 - 5 \$ 20 % - 0
000 00000000000000 00 00000000 00000000
0000 0 0000000000 00 000000000000.

■ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА —

00000000
0000 0000000000 GENERAC POWER
SYSTEMS, 0000000000 0 0 000 0000000000
000000 0 00 00000 000 00000000 0 000000 0000
00000 0000000000: 00 0 00000000 00 00000 0000
000000000000000000 000000000000. #0 0000 0000

00000000 00000000 GENERAC POWER
SYSTEMS - 0 0000 0000 000000
0000000000.

- ПЕРЕДАТОЧНЫЕ КЛЮЧИ,**
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПАНИИ GENERAC POWER
SYSTEMS. 20000000000 00 0000
 0000 0 0 0000000000 — 00 0000 000
 00000000000000 0000000000 0000000000
GENERAC POWER SYSTEMS. &0000 00
 0000 000 0000000 00 000 0000000000 —
 000 0000000 00000000000000 00 00000 ,
 00000000000 0000 0 00000 000 ,
 00000000000000 000 00000 00 0
 000000 0000 0000 00 00 0000000
 00000 0000 0 00 0 000000000 000000
 00 0000000000 0000000000

GENERAL®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SG060

Технические характеристики генератора

(00.....4-0 0000000
%00000000
!000 00 000000.....-0000 Н
!000 00 000000.....-0000 Н
& 000 000000 000 000000000.....<3,5%
-006 6000000 000000000 0000000
00 00 00 000060000
0 00 (TIF).....<50
200 000 0 000
000000000 000000000000
0000 (3 6000).....12 000 000
2000 000000.....5000 0000 0
0 00000 00
, 0600 00 0000000000.....20 000
300000000 00000000 (00000000 000
00000000000000
00000 0000 0000000000).....100%
%000000
00 00000000 000000 0000
0000000
000 000 "000000
0000000 00: 00000 00 0 00000
000000000000 0 0000000 000 **NFPA 99, NFPA
110.** 00000 000 00 00000000000000 0
00000000000000 0000 0 00000000
0000000000000 0 0000000 000 000 000000
**ISO8528-5, BS5514, SAE J1349, ISO3046 0
DIN6271.**

Регулятор напряжения

(00.....70600 0
%0000 00003 6000
)0000000 0000±1/4%
&00 0000000
00000000000.....#0000000
00000 0000 0000 Н-100
)0000000 00 0000 0000 /0000000
)0000000 00 0000 0000 0
00006 60000000 00000000

Особенности конструкции генератора

- &00 0 000000 0000000000
00000 00000 0000000000 0000
▪ 0000000000 0000000000 0 000 0000
▪ 200800 00 000 00000000000 120⁰% 00
40⁰% 00 00 00000000000 00000000 0000
0000000
▪ !000 00 00000000 -00000 Н, 00 150⁰%
▪ #00 0000000 0000000 0 00000000 0000 00
00006 600000 000000000 000 0000000

Технические характеристики двигателя

!00000 0000Generac
, 0000V-0 000000
000000000000 000000000
7000000010
)0 000 0 800.....6,8 0
#00000000
0000000 (00 00/00).....3,55 (90,17)
900 00000
(00 00/00).....4,17 (106)
-006 6000000 000009:1
%000000 0000 000000
000000.....000 000000 0
%00000
000000050000000000
(00 00000000 +0000 00000000

Технические характеристики регулятора нагрузки двигателя

(00.....: 0000000000
000000 00
0000000!000000000
000000 00
0000 00 000 000000.....±0,25%
#00 6000000 0000000000 0000 000000 00
00 000000 0000 0 0.
!000 00000 00 00000000 00 000000000 00000
00000 0000 0 00000000 00 00000000 GenLink®.

Смазочная система двигателя

, 000 00 00000.....; 000000000000
, 000 00
600 00.....2000000000000 ,
00000000 0000
00000000
* 000000 0000000.....6 0 000 (5,67 0)

Охлаждающая система двигателя

(00.....5000 000
#00 00
00000.....% 00000000 0 000 0000
)0000
00000 0000.....0 0000000000 00
30000000
00000 0000.....558 0 0
0 0000 0000
00000000 00
00000000.....1500 #0, 240 #

Топливная система

(00
00000 020000000 000,
0000 00000000,
00000000 000000
-00 000000.....% 0 00000 0 00
#0000000
00000 00 00000 000.....%000000000
%00000000 0000000000
00000 0..... %0000000000
) 0 0000
00 000000 00000 0.....127-356 00,
5-14 00 00 00.0000 0

Электрическая система

500 000
000000000 000000000000
0000 00000000 0000.....12 #, 30 \$
%00000000000 000 0000
00000 00 0
0000000 0000.....12 #, 2 \$, 10 \$
)00000000000
0000000 000.....+000000 24F,
525CCA
%0000 00 00000 0000012 #

Параметры панели управления

- 3#\$ <*(') *9%()&< ' 9 = - 3 !%2 . *4 2 *) *3\$ 1 (%. *30 1 > ! * 2 & -\$5\$! 4:
- 0000 00000 (00 6000)
- -00660000000 00 000000
-)00000 00 000 00000 (0#-\$)
- %0000000 0 0000000
- #000 00 000
- !000000 00000000 00000
- (00000000000 0000000000 00 000000000
- %000000 0000000 00 00 00000000
- 00 00000 000000
- 200 0 000000 00000 0000
- 00000 000 00 000000000 00
- 00000000
- 00000000 00 0 0000000000000
- 000000 (00000 00 000000)
- #0 00 0 00000000000000
- 000000 000000
- %0000 0000 (00 6000)
- , 0 00000 (0#0)
- %000000 0000000000000000 00 0000
- 0000000 00 000000 000000 0
- 00000000000 0 000 000000
- 0 00000 0000
- 30 000000 00000
- #000 0 0000
- %00000 0000000 00 00 000000
- 00000000000 0000000000 00 000000000
- 200 0 000000 000000000
- 00000 000 00 000000000 00
- 00000000
- %0000000 0 000 000000000000 000
- #00() *00 ! * ?00 -7 !!
- ?00000 I²T 00 00 00000 00000000000 00 0006000000 000000000 00 000000 00 00000000 00 00 00000
- \$ 000 00 000000 00
- 200000000000000 600000 0 000000000000000 00 000 0 000000
- 3 00000 00000 00000 00 000 000000000000000 00 0000
- %00000000000 0 000000000000 0 0000000 Generac 00000000 HTS
- #000000000 600000 000000000000 000 000 000 000
-)00000000000 00000000 0 0000000 0 000 000000000000 000
- 2000 RS232 00 0000 0000 GenLink[®]
- 2000 00000000000 0000000000 RS485
- \$000000000 0 000 0 CANBUS
-)0000 000 000000000 0 0000000 0 000000 000 00000 0000 00000000 000 00 000 0 00000 0000
- 300000000 00000000000 00 -40⁰% 00 70⁰%

&00000000000 00000000 00 000000000 -)0000 000 0000 00000: 2000000 000 00 0000000
0 000 00000 000000000000000 00 00 0000000 0000000000 00 0000 000 00000000000 0000 . 200
000000 000000000 00 00000000000 0000 0000000 000000000. (#00 00000000 000 000000000000000
0000 0000 000 00000000000 BS5514, ISO3046, ISO8528 0 DIN6271).

Выходное напряжение генератора при частоте 50 Гц

```

** 00000000 000 0000000000000000 000000 0000 0000 0000000000 00000000000000 : ) 0 000 0000000000 000000
0000 0000 00000000000000000000 00000000 00000000000000000000 00000000 0 00Tf042.384300 Td( )T7R9 9 Tf0-496
00000                                250

```

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ

SG060

- ?000000 0 000000000000 000000 00 00 000000 000000000000 0000000000 00 0000000000
- ?000000 0 000000000000 000000 00 00 00000000 000 00 0000000000 00 0000000000
- ?000000 0 000000000000 000000 00 00 00000000 00 000000 000000 000000
- ?000000 0 000000000000 000000 00 00 000 000000 0000000000 0000000000 (00000000 0000000 0 000000 000)
- &000000000000 00000000 0000000000 0 00000000 (00000000 0000000 0 000000 000)
- 0000000000 00 000 00 000 0 000000
- 0000000000 00 000 00 0000000000 000000 000000000000
- &00000000 00 0000000000, 00000000 000000 00 00 000
- 50000000 00000000 00000000000
- ;000000 0 00 00000000 0000000000 00 0000 00 0 0? 0000 /000000
- : 000000000000 0000000000 0 0000000 0 0000000 000 000000000000
- %00000000 0000000000 000000 0
- #00000000 000000 00 000000 000 (000000000 000 0 00000 000000000)
- +0 000 000000000000 00 000000 00 00 000000 00 000000000 00000000 0
- +000000000 00000000000000 0000 000 000 00000000 000000 00000000
- -0 000 00000000 000000 00000000
- 2000000 00000000 000000 00000000
- #0 0000000 00 000000000000 0000 000
- %0000000 0000000000 0000000 , 00000000000 12 # 000000000000
- &0000000000 00000000
- 5000000 000000 00000
- 200 0 00000 00000
- : 0000000000 000000 000 000000000 0 00000000

ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- **Варианты вспомогательных элементов системы охлаждения**
 - 200000000000 00000000 000 0000000000
 - 000000 00000 0000000000 00 0000000000, 208/240 #
- **Варианты вспомогательных элементов топливной системы**
 - +0 000 000000 000 000000
 - &0 00 0000000000 0000 00000000
 - 3 0 000 000000 00000000 000000 0 0 0 00000000000000 0000000 0000000000
- **Варианты вспомогательных элементы выхлопной системы**
 - *00000 0000000000 00000000 00000000 00 0000000 00 000000 00000
- **Варианты вспомогательных элементов электрической системы**
 - 000000 00000 0000000000 000000 00000000
 - 2 \$ 000 00000 000000 00 0 00 00000000 00000
- 10 \$ 000 00000 000000 00 0 0 00000 0000000000 00 00000000 00000
- **Варианты вспомогательных элементов генератора переменного тока**
 - 0 000000000 00000000 00000000000 000000000000 0000 00 130 0#\$, 000 00000000
 - 000000 00000 00000000 00000000000 00000000000000 00000
 - & 0000000000 00000000000 000000 000000000000 00000000000000 00000
 - &000 00 0 000000 000000 000 00000
- **Варианты пультов управления**
 - 70600 0 00000000000 H100 (!00000000 0172110SBY)


Варианты дополнительного оборудования

- \$ (GTS HTS)
- 21
- 3
- ,
-
- +5
- 0
- -
- GenLink®

3

Варианты корпусов

- #
- ;
- \$
- #

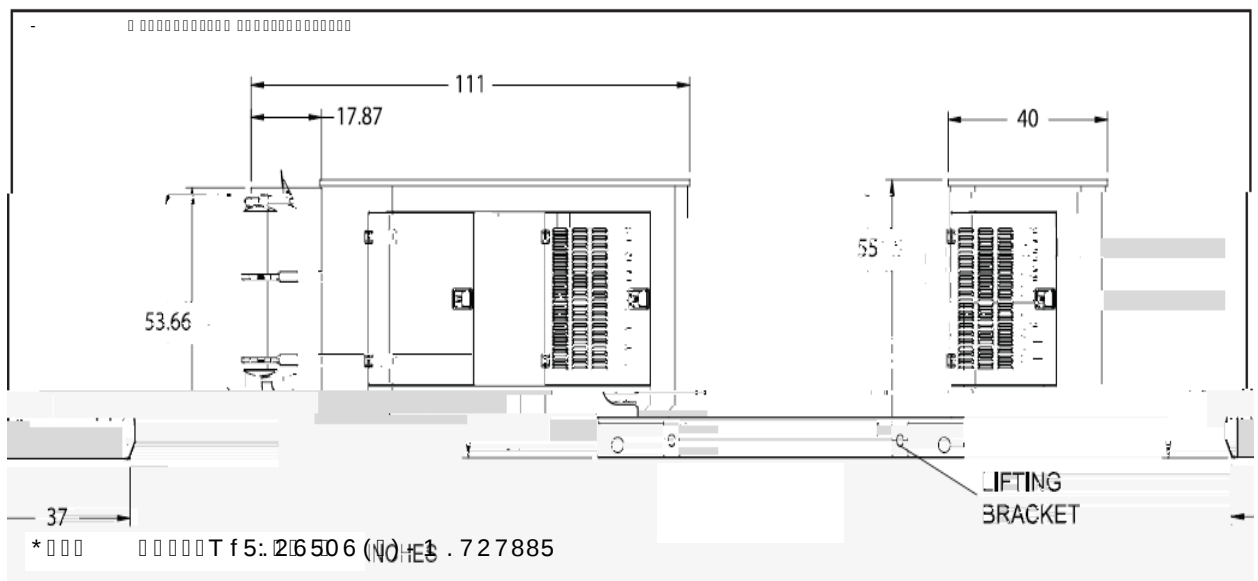

Generac Power Systems, Inc. • S45 W29290, 9 59, #, # 53189 • generac.com

